

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO

RIVACOLD

MASTERING COLD


DY45+DY30	NORMA: CE CEI EN 60204-1	
CORRENTE MASSIMA: MAXIMUM CURRENT:	45,9A	TENSIONE ESERCIZIO: POWER SUPPLY: 230V / 1F~ / 50Hz / ±10%
CORRENTE ASSORBITA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO: CURRENT CONSUMPTION AT WORKING POINT:	13A	TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI: AUXILIARY CIRCUITS VOLT AGE: 230V
POTENZA ASSORBITA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO: POWER CONSUMPTION AT WORKING POINT:	2,5kW	TENSIONE CONTROLLO ELETTRONICO: ELECTRONIC CONTROL POWER SUPPLY: 230V
—	CORRENTE CORTO CIRCUITO: SHORT CIRCUIT CURRENT: Icc 10kA	CODICE MACCHINA: MACHINE CODE:
—	NORMA RIF: CEI EN 60947-2	CODICE QUADRO ELETTRICO: ELECTRICAL BOARD CODE: 56007305


04	INS. SMP5500/C/S	26/02/19	DOMINICI	DATA	19/10/17	RIVACOLD MASTERING COLD		MH 1x450 BLDC		ECNZ1Z08000-X	=	
03	ELIMINATI RC1.LT E RC1	26/10/18	PIERSANTI	DISEGN.	DOMINICI			HECU CO2 BT			+	
02	MODIFICA PIN PSH.LT	17/07/18	DOMINICI	VISTO				COPERTINA			56007305	FG. 1 12
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DOMINICI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : ECNZ1Z08000-X.dwg		F.S. 2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

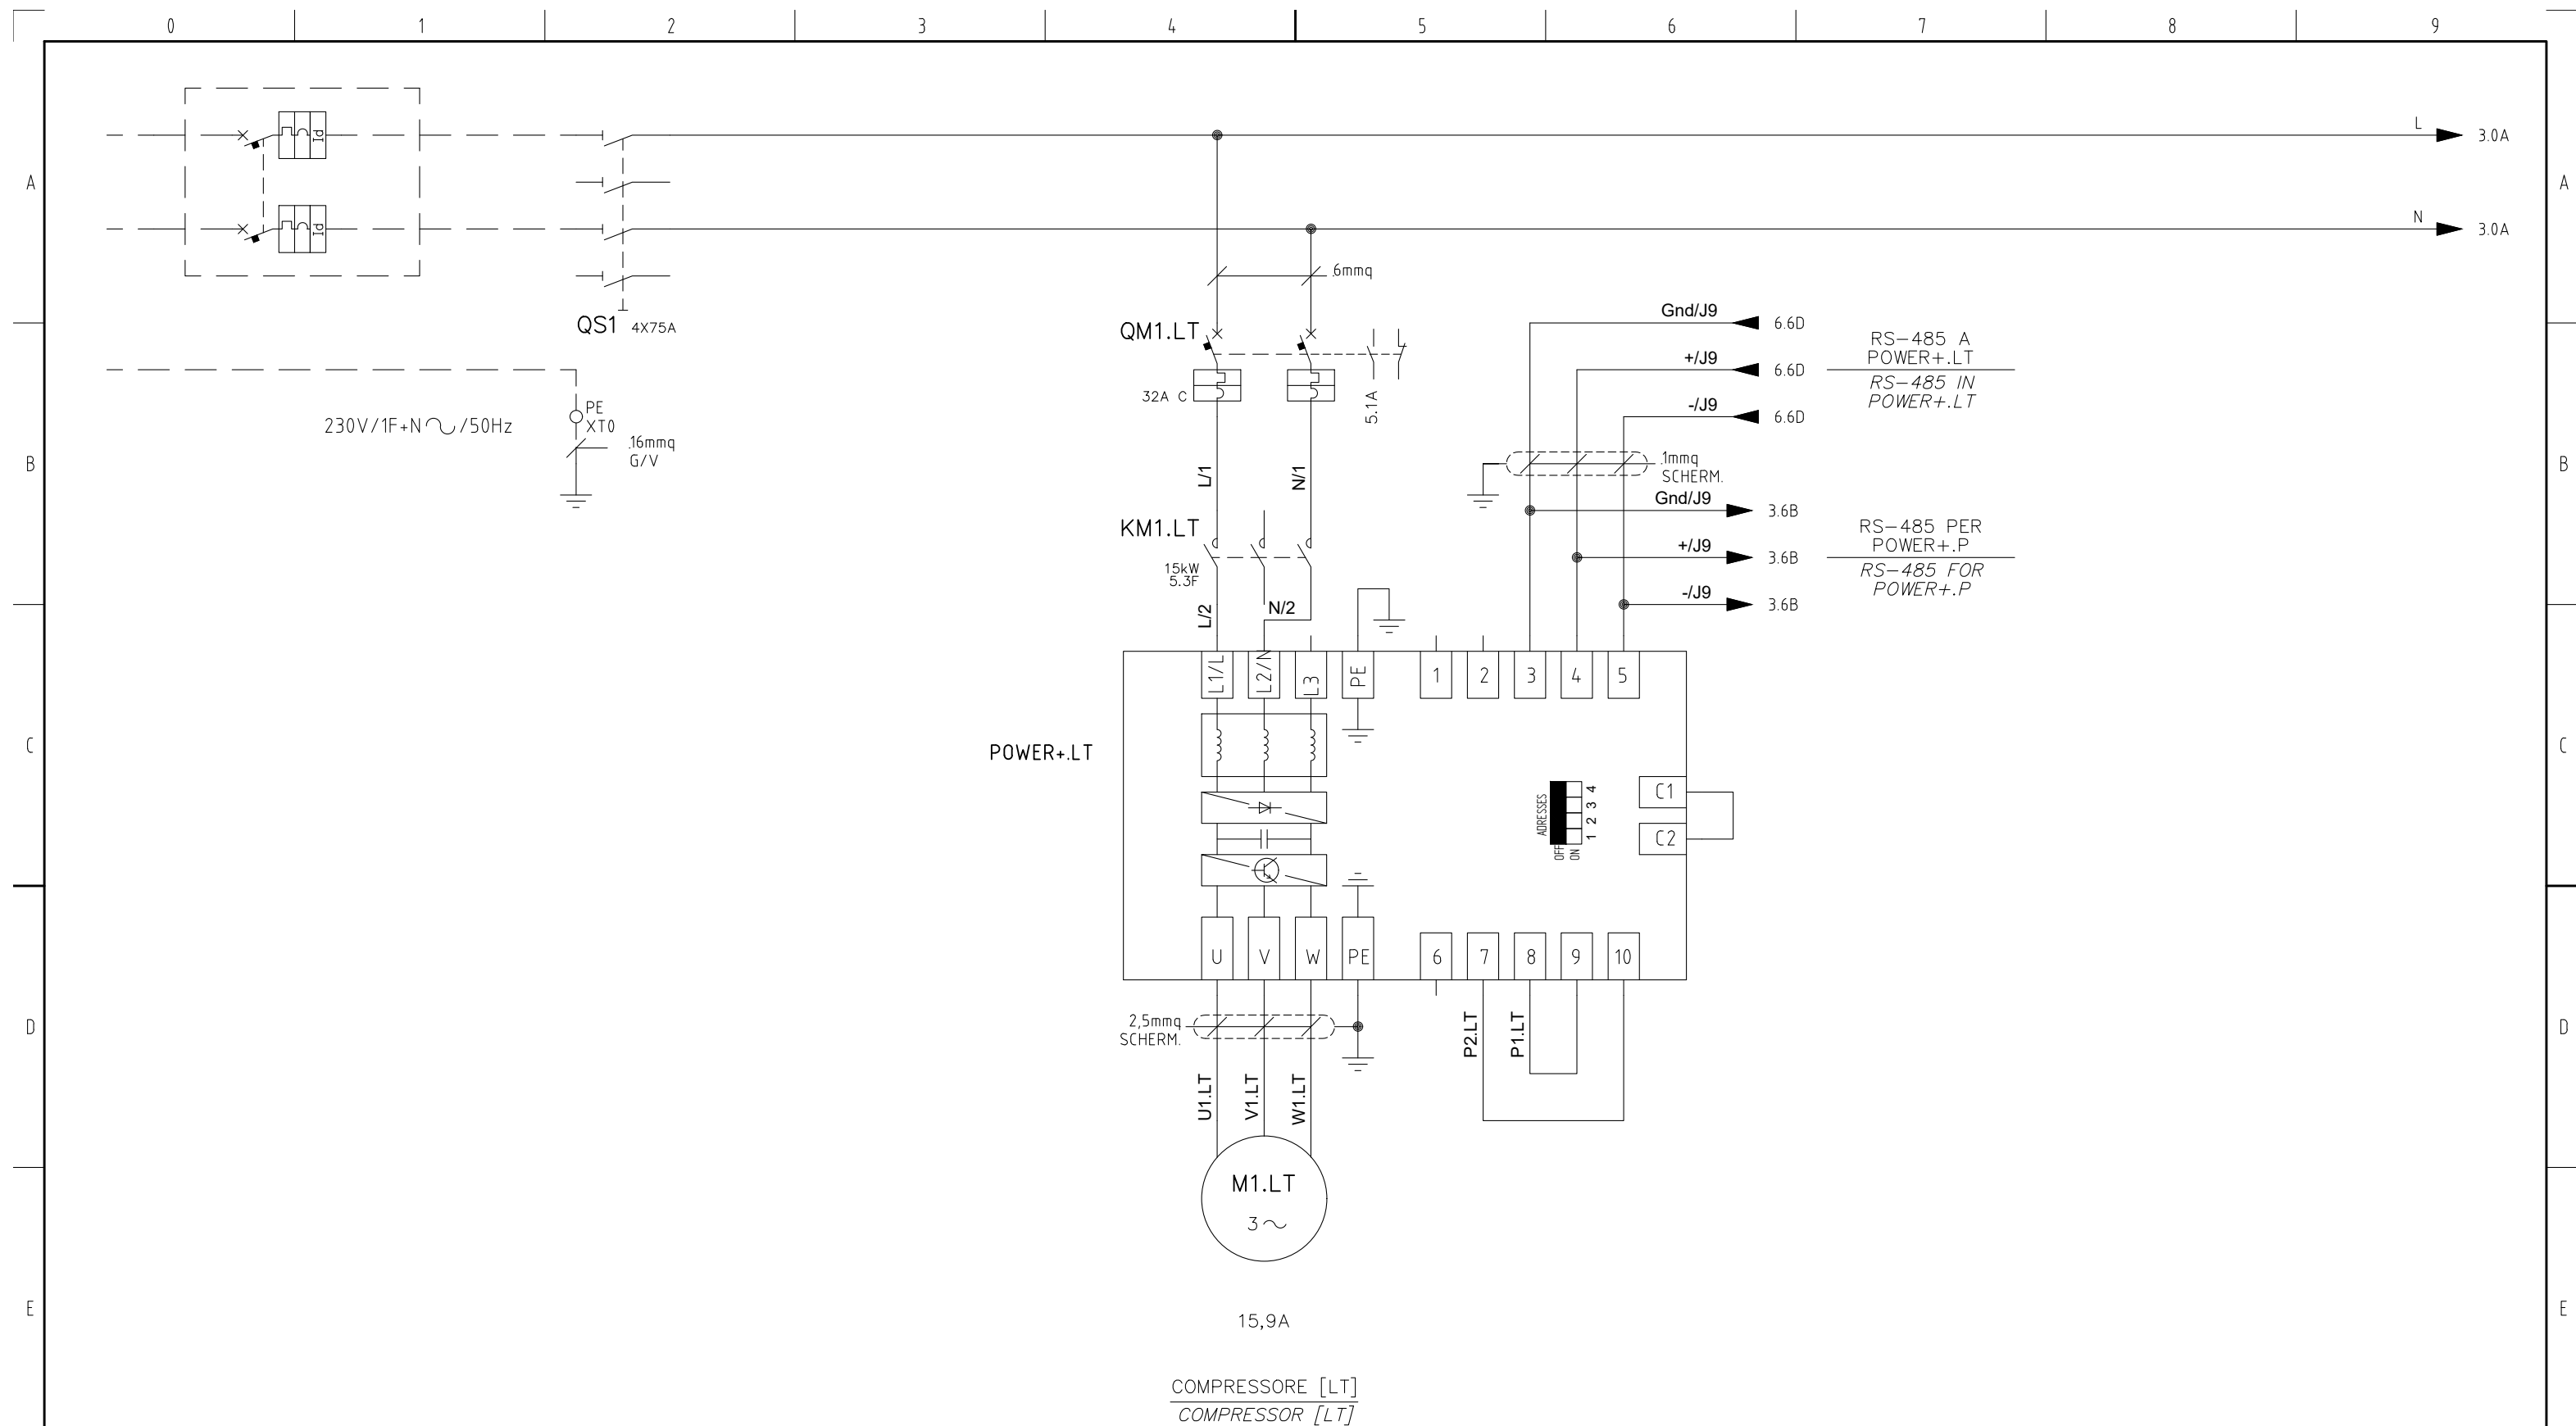


N.B.: INSERIRE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE PROTEZIONE CORTO CIRCUITO LINEA GENERALE
N.B.: MAGNETOTHERMISCHES DIFFERENTIAL ZUM SCHUTZ GEGEN KURZSCHLUB AUF DER HAUPTLEITUNG EINSCHALTEN
N.B.: INSERER MAGNETOTHERMIQUE DIFFERENCIEL PROTECTION COURT-CIRCUIT PROTECTION
N.B.: INSERT MAGNETOTHERMIC DIFFERENTIAL MAIN LINE SHORT CIRCUIT PROTECTION
ATENCION: CONECTAR MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL PROTECCION CORTO CIRCUITO LINEA GENERAL


04	INS. SMP5500/C/S	26/02/19	DOMINICI	DATA	19/10/17				MH 1x450 BLDC HECU CO2 BT	ECNZ1Z08000-X	=	
03	ELIMINATI RC1.LT E RC1.P	26/10/18	PIERSANTI	DISEGN.	DOMINICI						+	
02	MODIFICA PIN PSH.LT	17/07/18	DOMINICI	VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DOMINICI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : ECNZ1Z08000-X.dwg	CIRCUITO POTENZA COMPRESSORE LT COMPRESSOR LT POWER CIRCUIT		56007305	FG. 2 12 F.S. 3

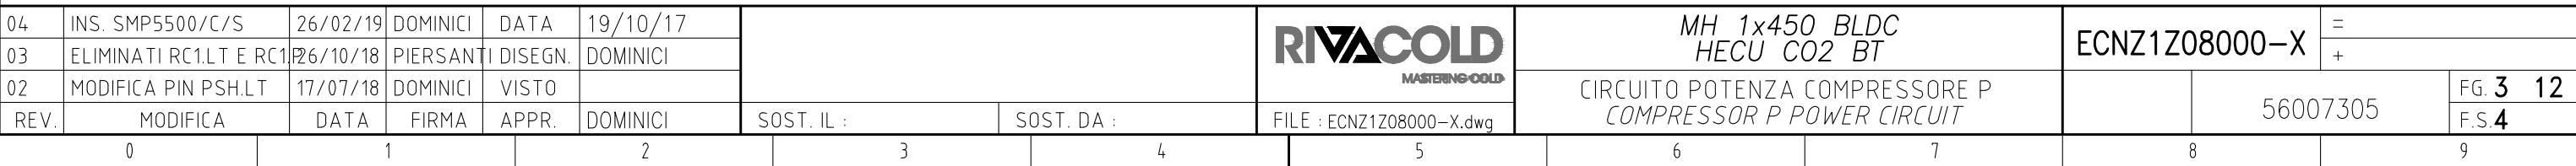

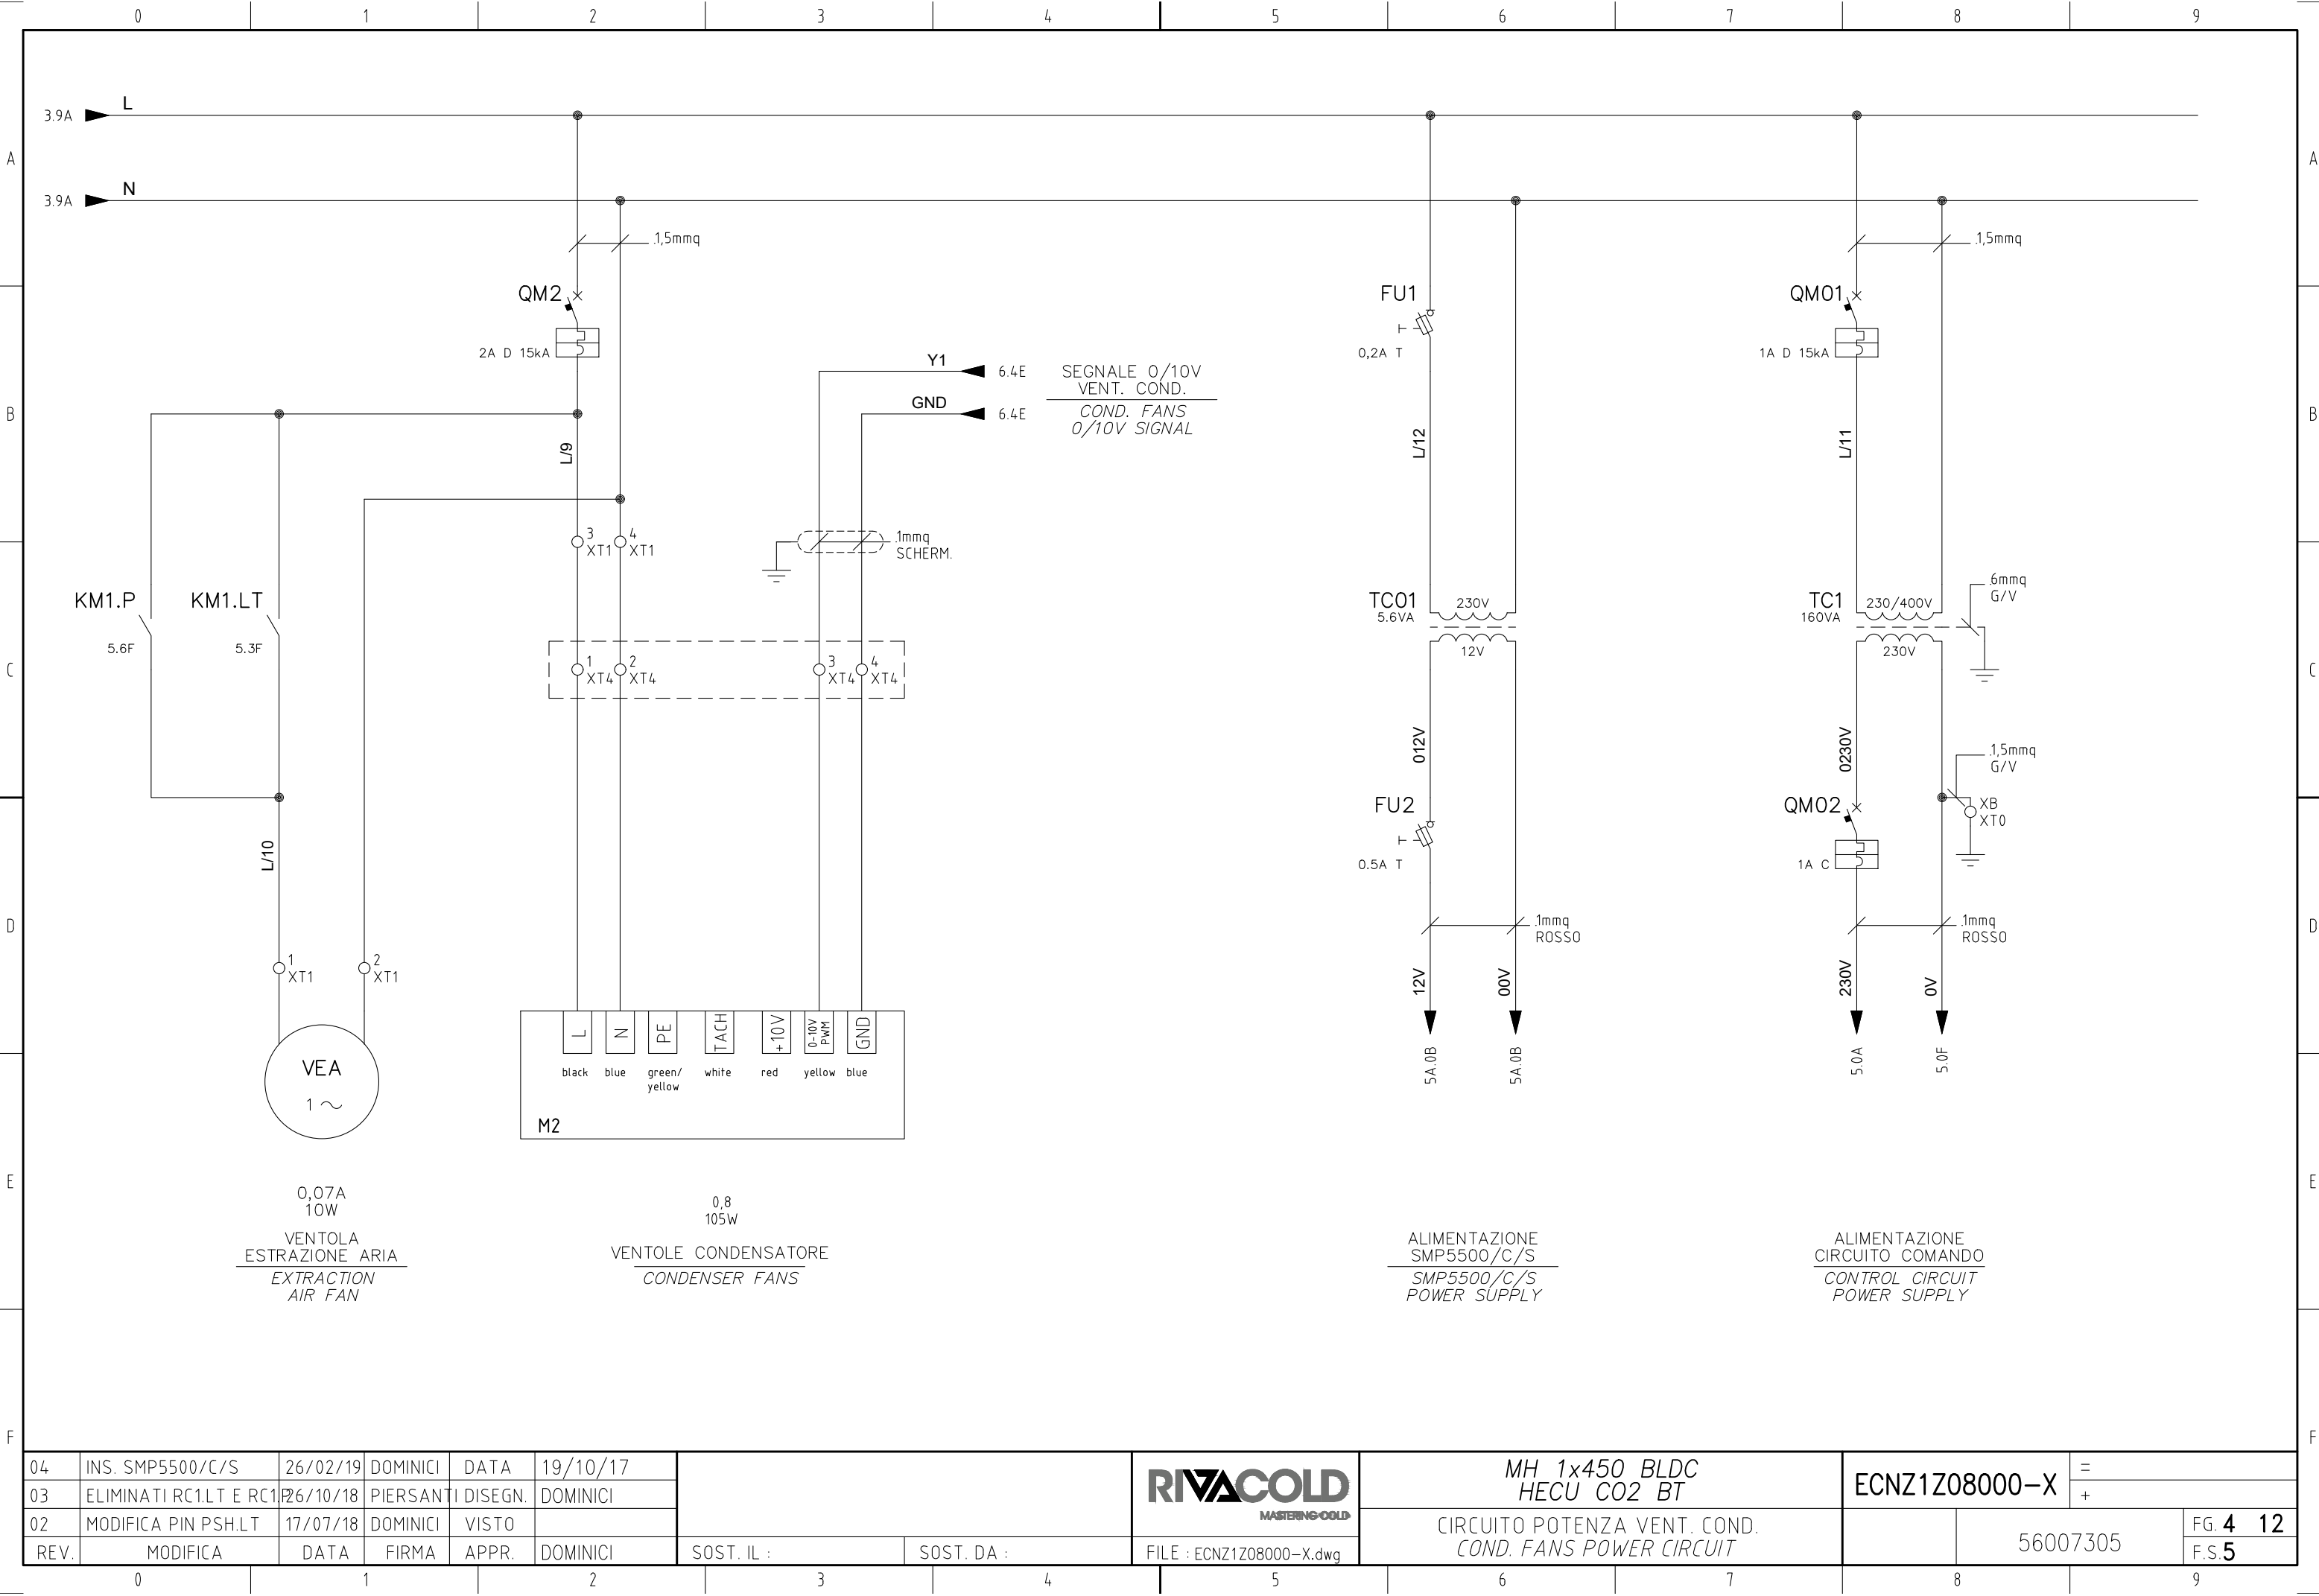

04	INS. SMP5500/C/S	26/02/19	DOMINICI	DATA	19/10/17			RIVACOLD MASTERING-COLD		MH 1x450 BLDC HECU CO2 BT		ECNZ1Z08000-X		=	
03	ELIMINATI RC1.LT E RC1.P	26/10/18	PIERSANTI	DISEGN.	DOMINICI									+	
02	MODIFICA PIN PSH.LT	17/07/18	DOMINICI	VISTO											
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DOMINICI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : ECNZ1Z08000-X.dwg		CIRCUITO POTENZA VENT. COND. COND. FANS POWER CIRCUIT			56007305	FG. 4 12	
														F.S. 5	

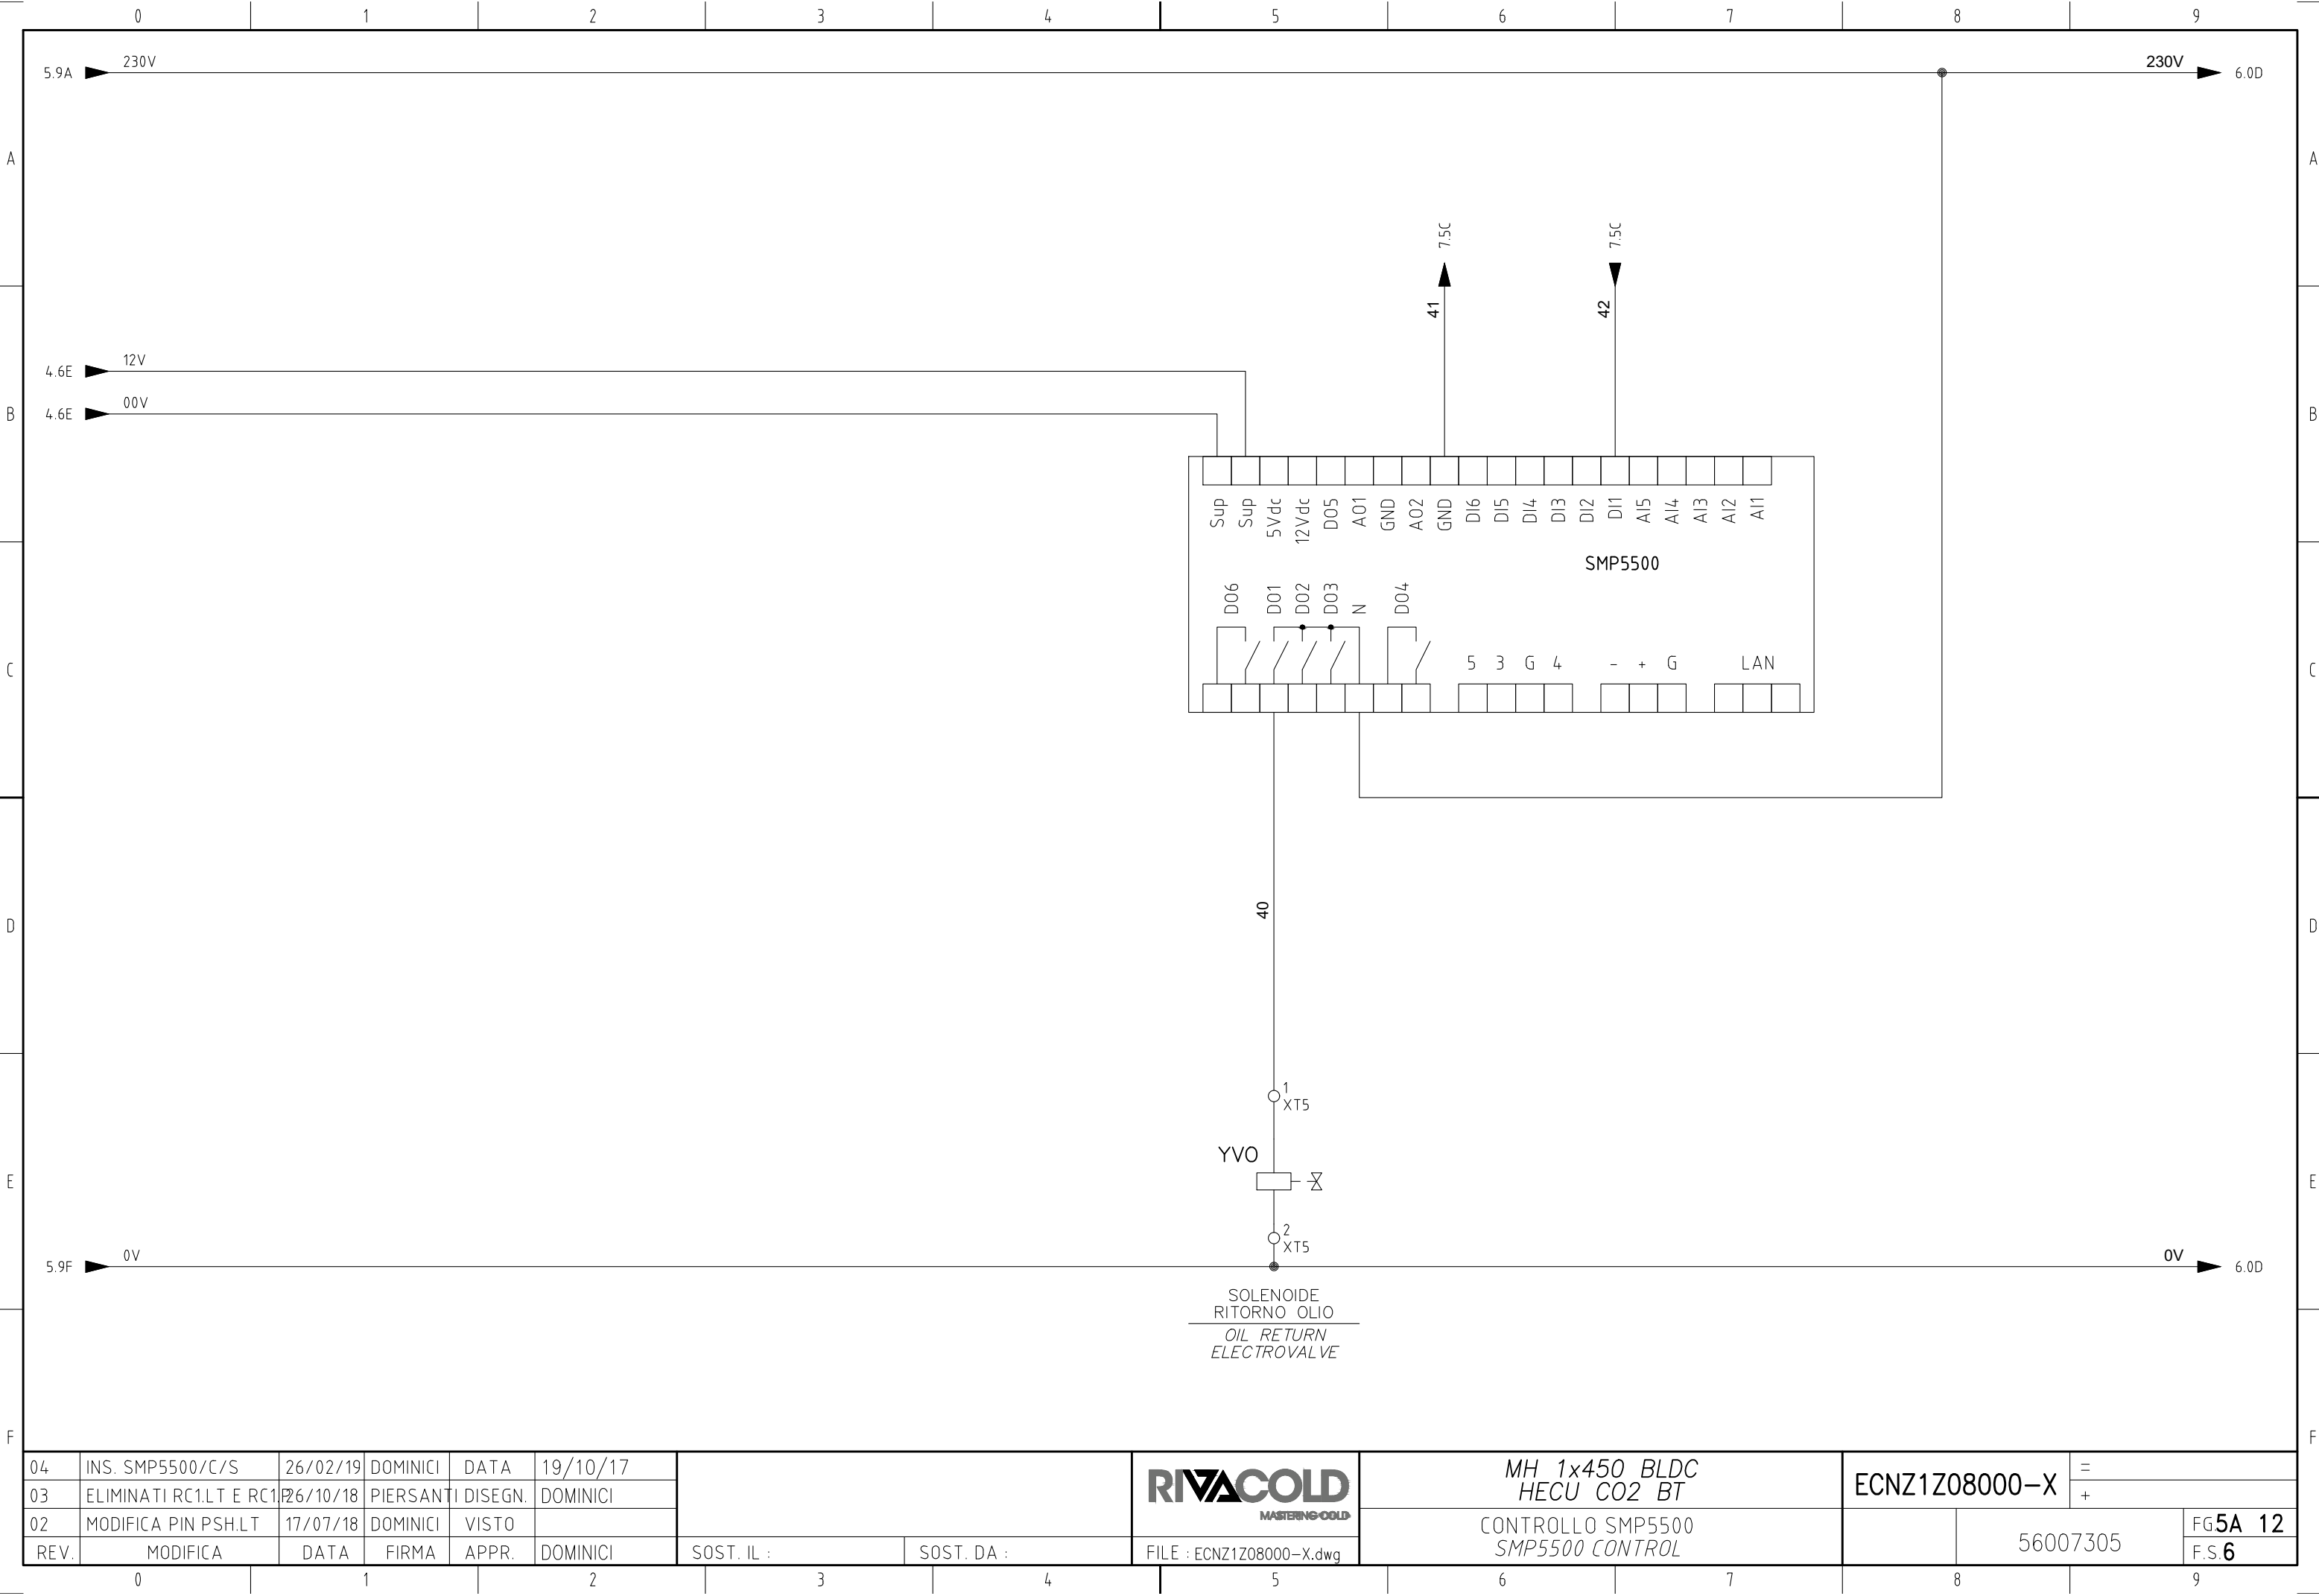

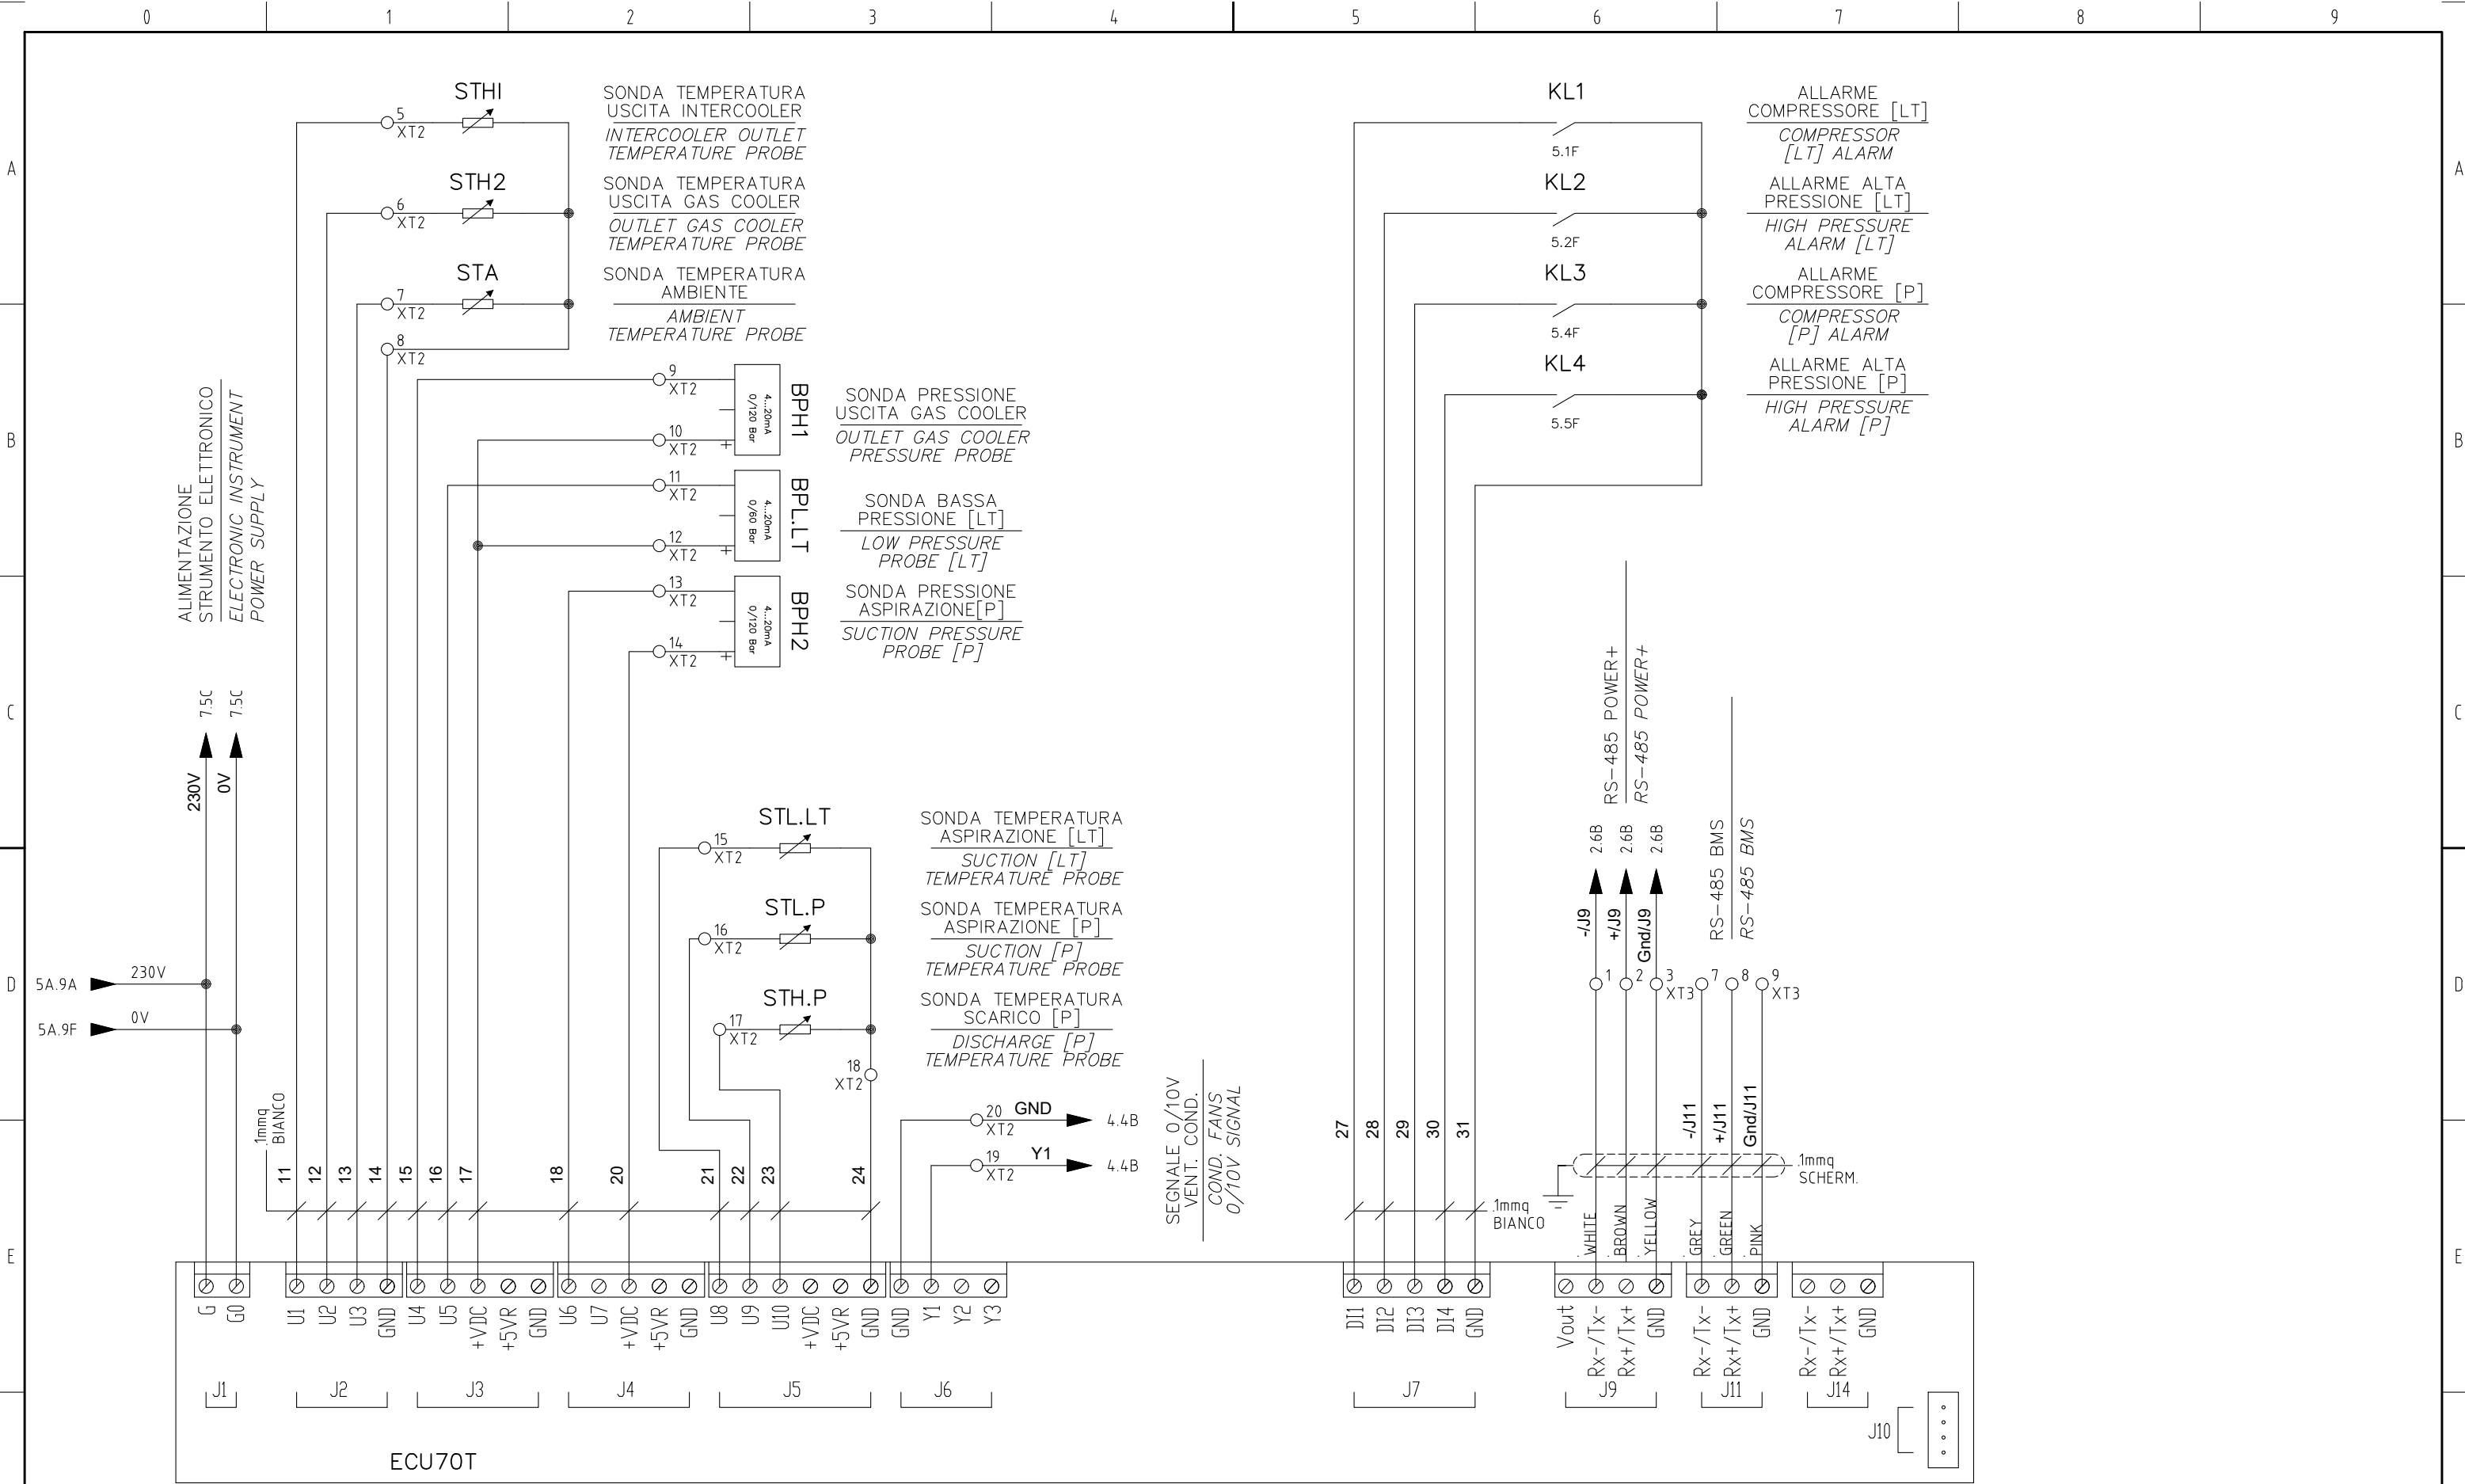

04	INS. SMP5500/C/S	26/02/19	DOMINICI	DATA	19/10/17	ECN Z1Z08000-X			
03	ELIMINATI RC1.LT E RC1.P	26/10/18	PIERSANTI	DISEGN.	DOMINICI				
02	MODIFICA PIN PSH.LT	17/07/18	DOMINICI	VISTO					
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DOMINICI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : ECNZ1Z08000-X.dwg	
						MH 1x450 BLDC HECU CO2 BT		ECNZ1Z08000-X	
						INGRESSI CONTROLLO ECU70T INPUTS ECU70T CONTROL		56007305	
								FG. 6 12 F.S. 7	

MORSETTIERA TERRA



A

A



[

D

E

F

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Nome/Item	Quadro/Board	Tipo/Type	Descrizione IT (Db)	Descrizione EN (Db)	Costruttore/Marke	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty	Codice Interno (Db)
SMP5500	=QG	SMP550050400 COLV0000E0100	CONTROLLO PROGRAMMABILE 22 I/O 12-24V FREE SMART CONNETTORE 20 VIE CABLATO PER CONTROLLI FREE SMART	PROGRAMMABLE CONTROLLER 22 I/O 12-24V FREE SMART 20 PINS CABLED CONNECTOR FOR FREE SMART CONTROLLER	Eliwell Eliwell	5A	1 1	SMP5500/C/S COLV0000E0100
STA	=QG	NTC015HP00	SONDA PVC TEMPERATURA	PVC TEMPERATURE PROBE NTC	Carel	6	1	NTC015HP00
STH.P	=QG	NTC060HT00	SONDA TEMPERATURA TESTA POLIESTERENTC 0/150°C	POLYESTER HEAD TEMPERATURE PROBE NTC 0/150°C	Carel	6	1	NTC060HT00
STH2	=QG	NTC015WH01	SONDA ACCIAIO TEMPERATURA	IRON TEMPERATURE PROBE NTC	Carel	6	1	NTC015WH01
STHI	=QG	NTC030WH01	SONDA ACCIAIO TEMPERATURA	IRON TEMPERATURE PROBE NTC	Carel	6	1	NTC030WH01
STL.LT	=QG	NTC030WF00	SONDA ACCIAIO TEMPERATURA LETTURA VELOCE	IRON TEMPERATURE PROBE FAST READ NTC	Carel	6	1	NTC030WF00
STL.P	=QG	NTC030WF00	SONDA ACCIAIO TEMPERATURA LETTURA VELOCE	IRON TEMPERATURE PROBE FAST READ NTC	Carel	6	1	NTC030WF00
TC01	=QG	TF111112	TRASFORMATORE 5VA 230/12V	TRANSFORMER 5VA 230/12V	Eliwell	4	1	EWTCM5,6
TC1	=QG	438RIC0070	TRASFORMATORE 160VA 230-400V/230V S/FUS	TRANSFORMER 160VA 230-400V/230V S/FUS	Taddei	4	1	99105788
VEA	=QG	VENTOLA ESTRA.	VENTOLA ESTRAZIONE ARIA	AIR EXTRACTION FAN	Rivacold	4	1	
XT0	=QG	280-330	FINALE PER MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL ENDING 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102006
		280-601	MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102001
		PH03044212	MORSETTO DI TERRA 2 CONDUTTORI A VITE 16mmq	GROUND TERMINAL 2 WIRES SCREW 16mmq Y/G	Phoenix Contact		1	99103405
		PH03047206	FINALE PER MORSETTO A VITE 2 CONDUTTORI 16mmq	TERMINAL ENDING 2 WIRES SCREW 16mmq	Phoenix Contact		1	99103406
XT1	=QG	280-330	FINALE PER MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL ENDING 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102006
		280-601	MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		4	99102001
XT2	=QG	280-314	FINALE PER MORSETTO 4 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL ENDING 4 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		2	99102055
		280-330	FINALE PER MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL ENDING 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102006
		280-601	MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		22	99102001
		280-633	MORSETTO 4 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL 4 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		2	99102051
XT3	=QG	280-330	FINALE PER MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL ENDING 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102006
		280-601	MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		9	99102001
XT4	=QG	264-301	MINIMORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2,5mmq DI TESTA	END-BLOCK MINI-TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102011
		264-321	MINIMORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2,5mmq CENTRALE	MINI-TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102010
		264-351	MINIMORSETTO 4 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2,5mmq CENTRALE	MINI-TERMINAL 4 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		2	99102057
		284-361	FINALE PER MINIMORSETTO C/FISSAGGIO 2,5mmq	MINI TERMINAL ENDING 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102012
XT5	=QG	280-330	FINALE PER MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL ENDING 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		1	99102006
		280-601	MORSETTO 2 CONDUTTORI CAGE-CLAMP 2.5mmq	TERMINAL 2 WIRES CAGE-CLAMP 2.5mmq	Wago		2	99102001
YVEq.LT	=QG	YVEq	SOLENOIDE EQUALIZZAZIONE	EQUALIZATION ELECTROVALVE	Rivacold	7	1	
YVEq.P	=QG	YVEq	SOLENOIDE EQUALIZZAZIONE	EQUALIZATION ELECTROVALVE	Rivacold	7	1	
YV0	=QG	YV0	SOLENOIDE RITORNO OLIO	OIL RETURN ELECTROVALVE	Rivacold	5A	1	

A

B

C


D

E


F

04	INS. SMP5500/C/S	26/02/19	DOMINICI	DATA	19/10/17		MH 1x450 BLDC HECU CO2 BT	ECNZ1Z08000-X	=	
03	ELIMINATI RC1.LT E RC1.P	26/10/18	PIERSANTI	DISEGN.	DOMINICI				+	
02	MODIFICA PIN PSH.LT	17/07/18	DOMINICI	VISTO			LISTA COMPONENTI COMPONENTS LIST		56007305	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DOMINICI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : ECNZ1Z08000-X.dwg		
									FG.10 12	
									F.S11	

F

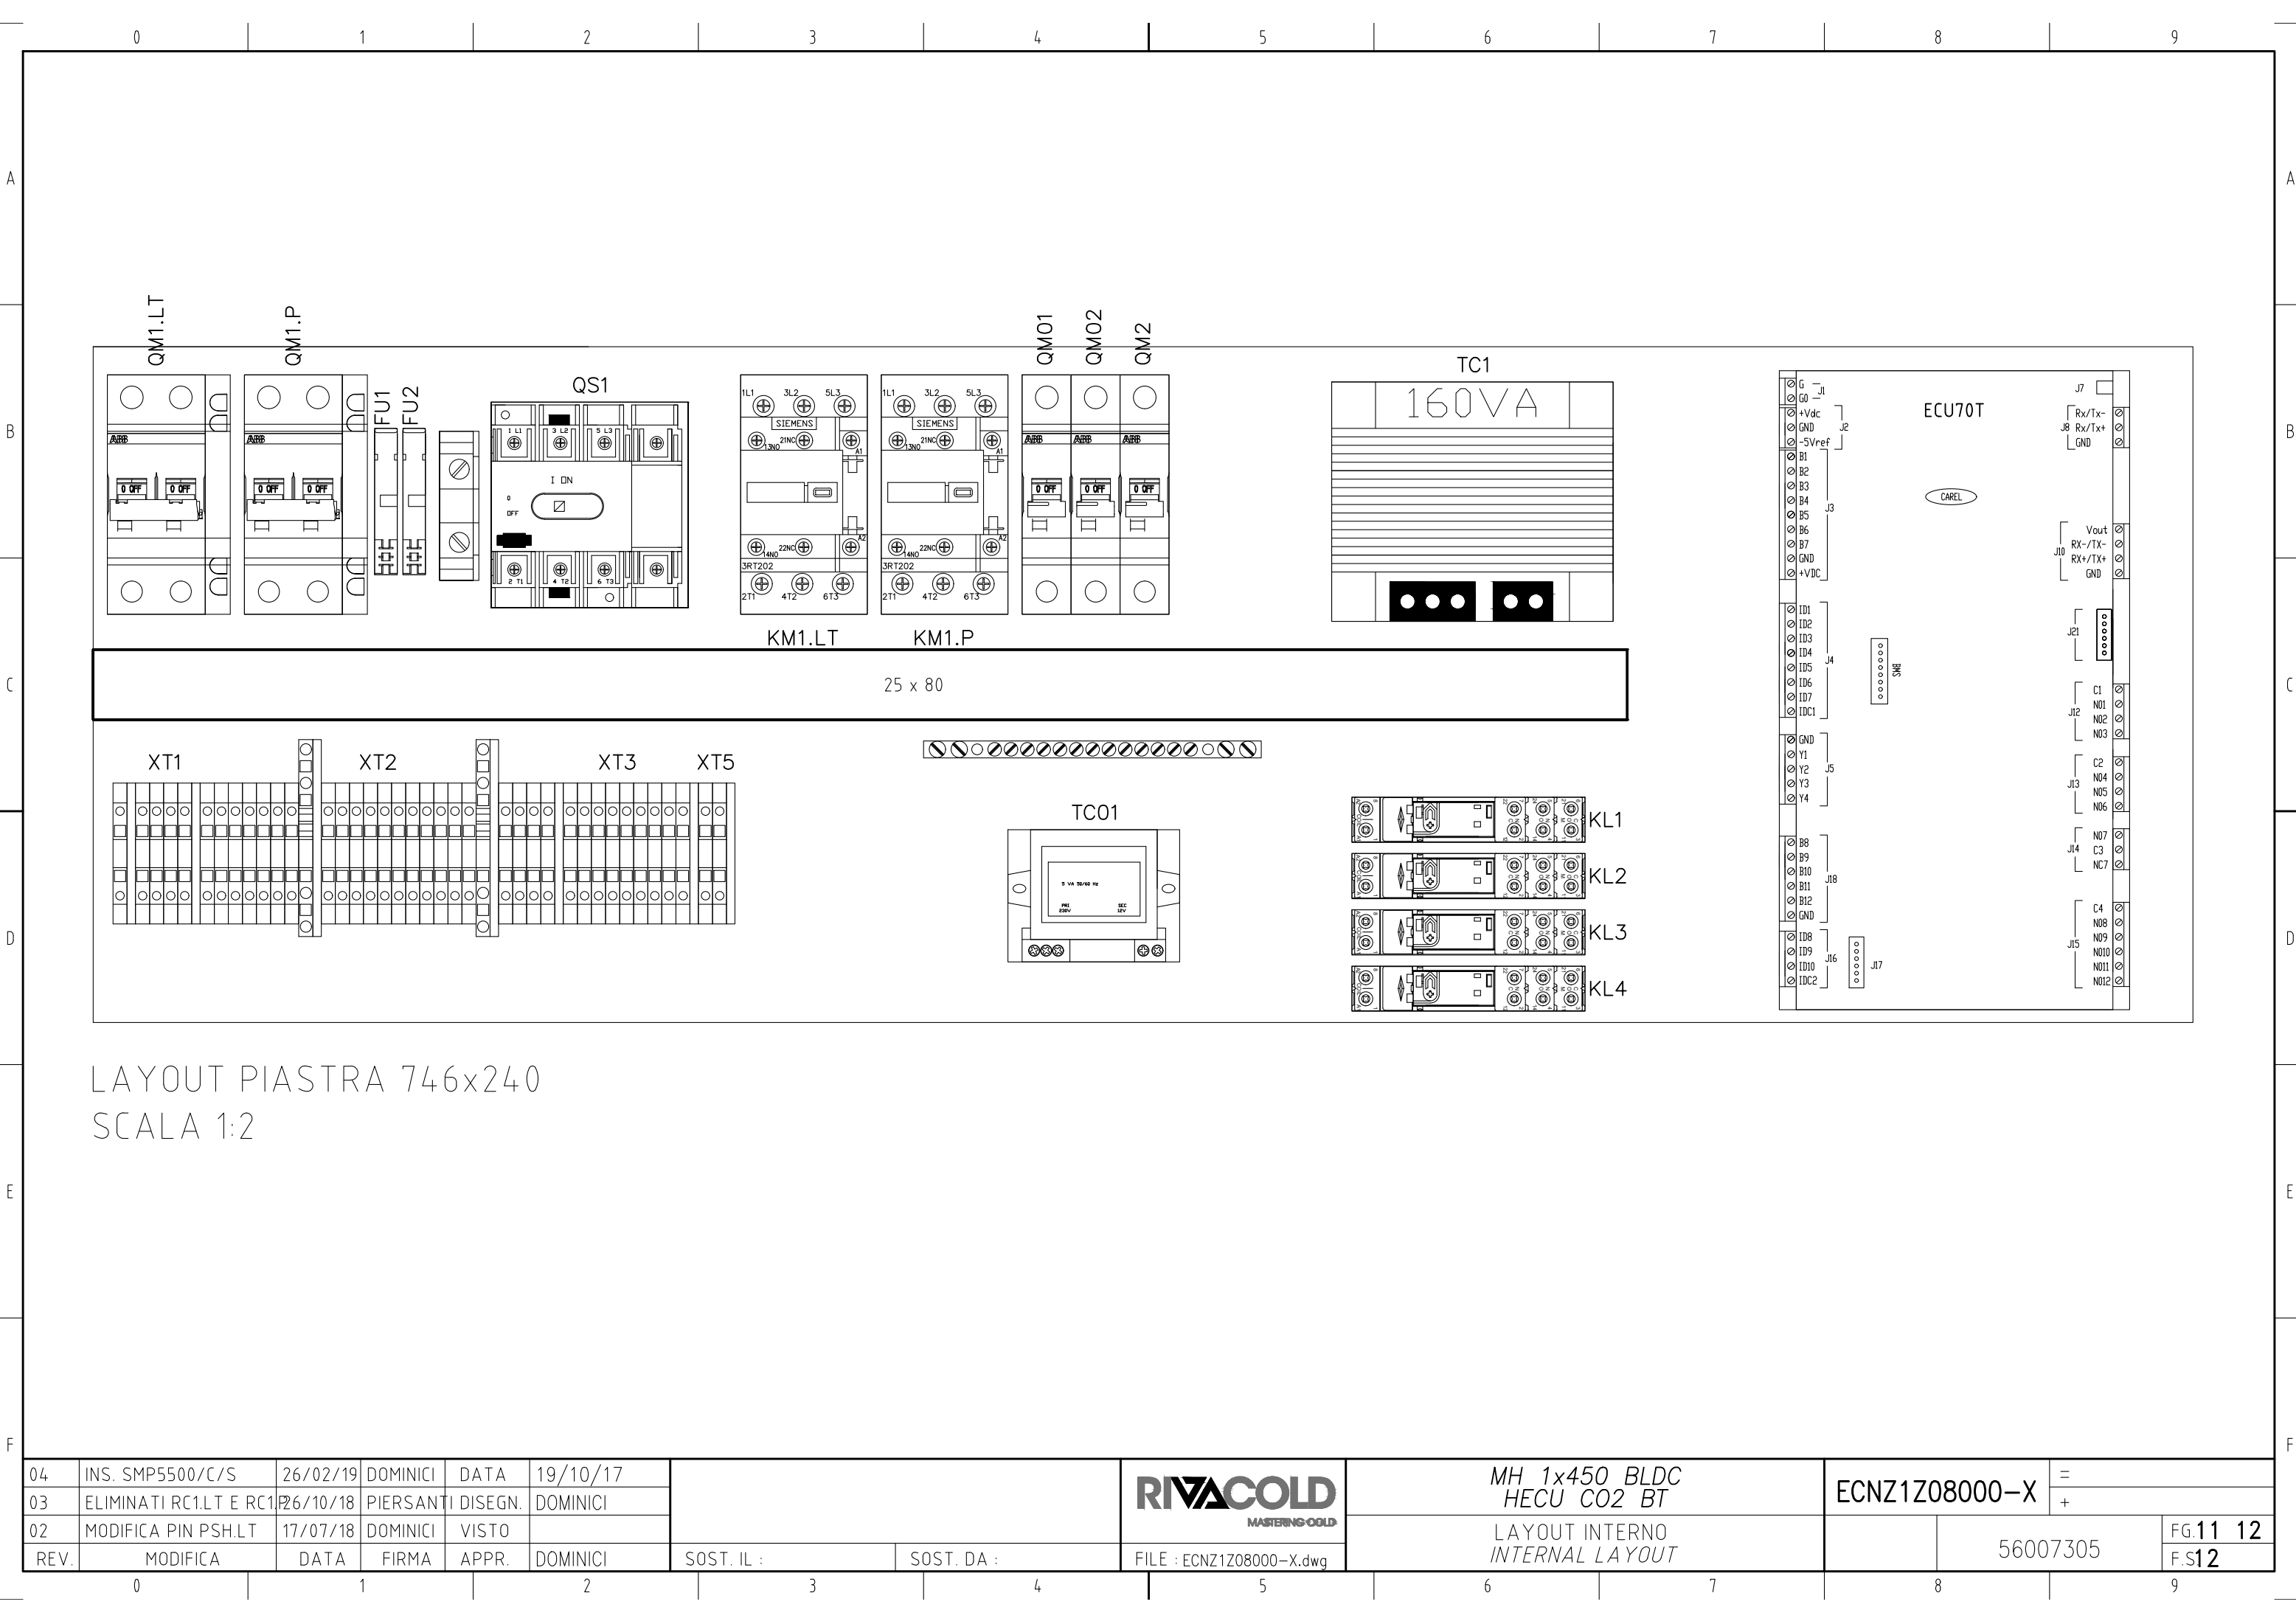

LAYOUT PIASTRA 746x240
SCALA 1:2

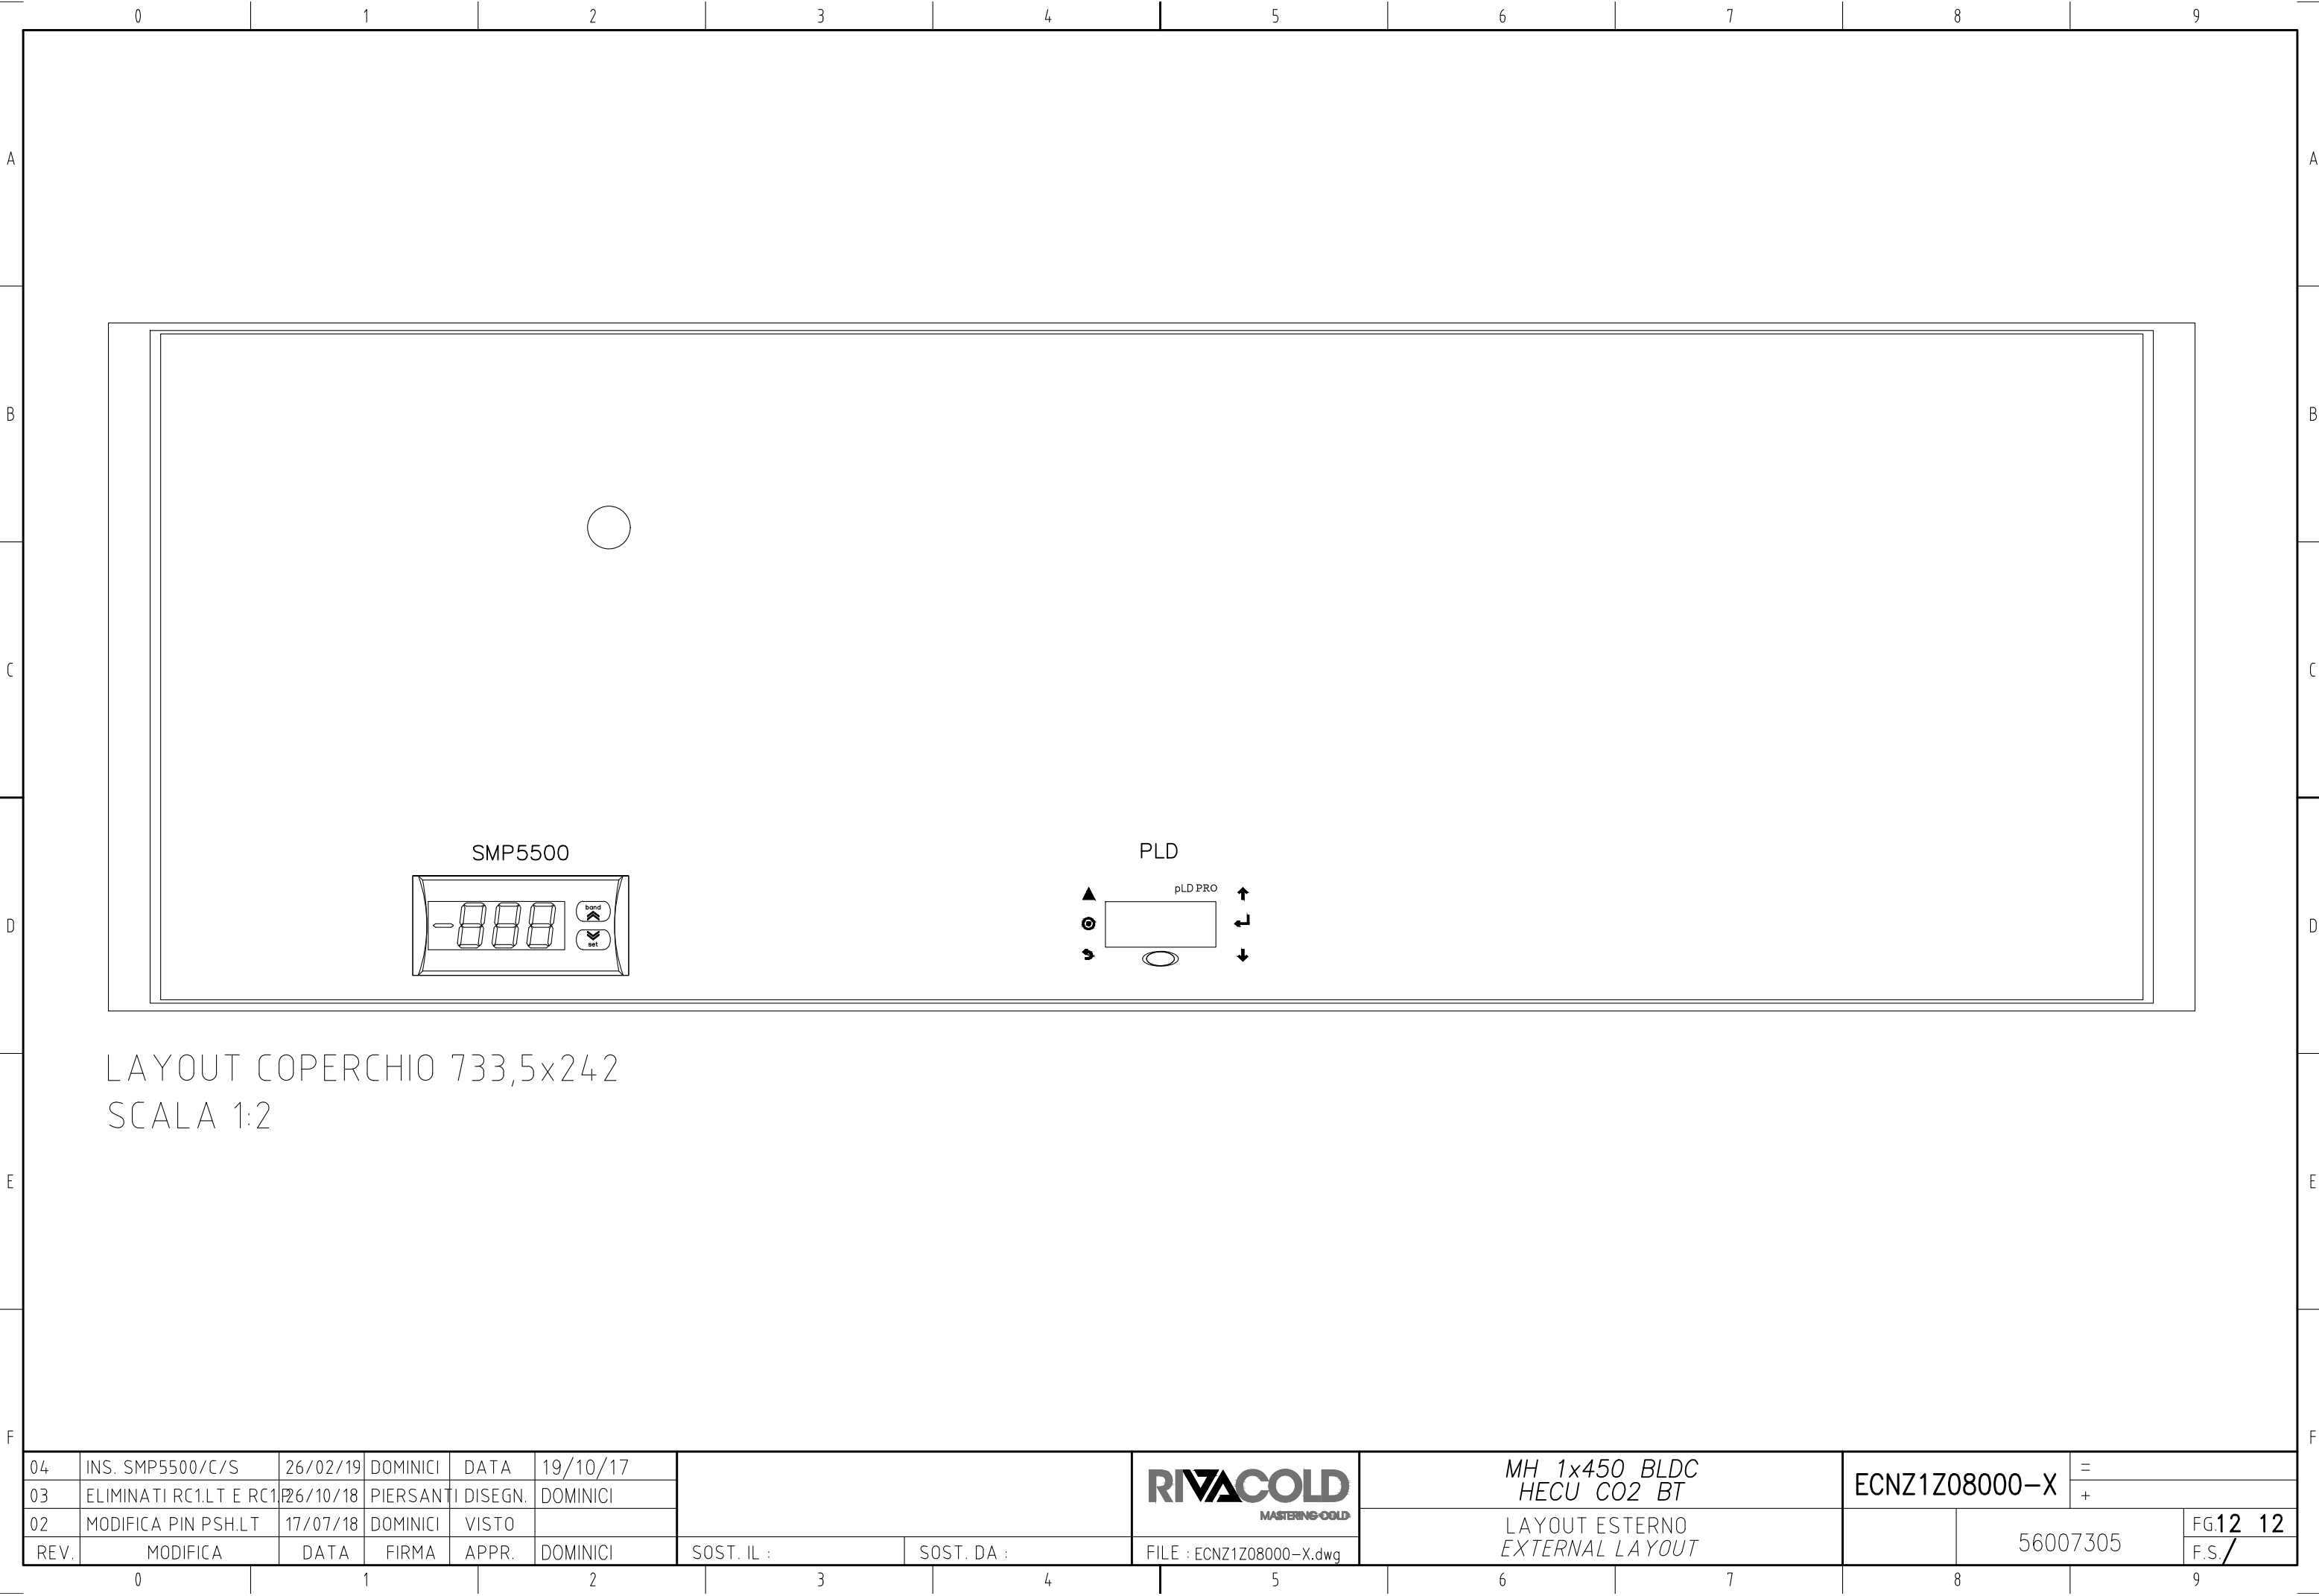

LAYOUT COPERCHIO 733,5x242
SCALA 1:2

04	INS. SMP5500/C/S	26/02/19	DOMINICI	DATA	19/10/17				MH 1x450 BLDC HECU CO2 BT		ECNZ1Z08000-X		=	
03	ELIMINATI RC1.LT E RC1	26/10/18	PIERSANTI	DISEGN.	DOMINICI								+	
02	MODIFICA PIN PSH.LT	17/07/18	DOMINICI	VISTO									FG.12 12	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DOMINICI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : ECNZ1Z08000-X.dwg	LAYOUT ESTERNO EXTERNAL LAYOUT			56007305	F.S./	

